





# PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO


## Município: Macedônia

  
José Ricardo B. da Costa  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3-RT

  
Engº Luiz Paulo de Almeida Neto  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

  
João de Carmo Freitas  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430


  
Argêlo Aparecido de Ferválio Júnior  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 111.831-9

  
João Gimenez Barcielo Marques  
Contador - CRC 1SP 056846/D-2  
RG. 1.979.663 - CPF. 198.446.478-49


## PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

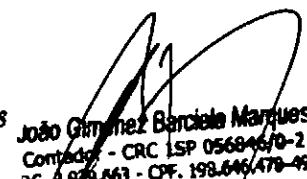
### ÍNDICE

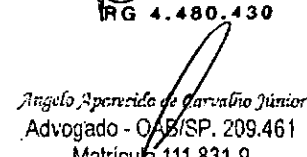
1. Diagnóstico do Município
  - 1.1 Dados Gerais (Origem, Área, Vocação Econômica, população total, urbana e rural do censo 2000)
  - 1.2 Localização (Região Administrativa, Região de Governo, Bacia Hidrográfica, acessos)
  - 1.3 Indicadores de Saúde (mortalidade infantil, doenças de veiculação hídrica, Fundação Seade)
  - 1.4 Qualidade da Água Distribuída para a População
  - 1.5 Projeção Demográfica
2. Objetivos e Metas para Universalização dos Serviços
  - 2.1 Abastecimento de Água
  - 2.2 Sistema de Esgotos Sanitários
3. Programa Projetos e Ações Propostas
  - 3.1 Abastecimento de Água
  - 3.2 Sistema de Esgotos Sanitários
4. Investimentos
5. Fontes de Financiamento
6. Conclusão
7. Anexos
  - 7.1 Plano de Contingência.
  - 7.2 Mecanismos de Avaliação do Plano
  - 7.3 Croquis de localização das unidades dos sistemas de abastecimento de água
  - 7.4 Croquis de localização das unidades dos sistemas de esgotos sanitários

  
José Ricardo B. da Costa  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3 - RT

  
Engº Luiz Paulo de Almeida Neto  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

  
João do Carmo Freitas  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

  
João Gimenez Barcielo Marques  
Contador - CRC ISP 056846/0-2  
RG. 8.979.663 - CPF. 198.646.478-49

  
Angelo Aparecido de Carvalho Júnior  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 111.831-9

## PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

### MUNICÍPIO: MACEDÔNIA

O presente Plano Municipal de Saneamento - PMS abrange os serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários. Foi elaborado com base em estudos e informações fornecidos pela SABESP. É oferecido para discussão e aprovação pelo Município, conforme previsto na Lei Federal nº 11.445/07 artigo 19, que estabelece as diretrizes a serem seguidas no planejamento.

Os principais estudos utilizados para a elaboração do PMS foram:

- a) Plano Diretor de Saneamento Básico, **ano 2003** elaborado pelo Consórcio Figueiredo Ferraz e Estática, atualizados em função de melhorias operacionais e do acompanhamento das demandas reais;
- b) Estudo de Viabilidade Econômico Financeiro, 2007, elaborado pela SABESP, para fornecer subsídios à negociação com o município de uma nova relação contratual, o Contrato Programa;
- c) Plano de Contingência (Anexos 1 e 2 do item 7) elaborado exclusivamente para o PMS, considerando a continuidade da SABESP no município.

Para a elaboração do PMS foram utilizadas outras fontes de informações e de dados conforme relacionados a seguir:

- Dados municipais: Fundação SEADE;
- Dados de População
- Domicílios e Renda do Chefe da Família, censo 2000: Fundação IBGE;
- Qualidade da água fornecida para a população: dados da SABESP relativa à Portaria 518 do Ministério da Saúde;
- Projeção de População e Domicílios: estudo da Fundação SEADE;
- Indicadores de Saúde: banco de dados da Fundação SEADE;

*José Ricardo B. da Costa*  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 1.4567.3-RT

*Engº Luiz Paulo de Almeida Neto*  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

*João Carmo Freitas*  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

*João Gilberto Barcellos Marques*  
Contador - CRC 1SP 056046/8-2  
RG 3.939.563 - CPF. 198.646.478-49

3

*Angelo Speranza de Carvalho Júnior*  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 111.831-9

O PMS será utilizado pelo município para:

- a) Acompanhar o Contrato de Programa a ser firmado com a SABESP;
- b) Integrar o Plano de Bacias;
- c) Elaborar Leis, Decretos, Portarias e Normas relativas aos serviços de água e esgotos.

O PMS deverá ser atualizado a cada 4 anos, ou, quando houver alteração do Plano Diretor Municipal, na implantação de novos sistemas produtores de água ou na implantação de novas estações de tratamento dos esgotos.

## 1. Diagnóstico do Município

### 1.1. Dados Gerais

**Município:** Macedônia

**Unidade de Negócio:** Baixo Tietê e Grande

**Data de Início da Concessão:** 01/12/1979

**Área:** 329,103 km<sup>2</sup>

**Vocação Econômica:** Agropecuária

**População Total – IBGE/2009:** 3.393 hab

**População Total – SEADE/2009:** 3.705 hab

**População Urbana – SEADE/2009:** 2922 hab

**População Rural – SEADE/2009:** 783 hab

### 1.2. Localização

**Região Administrativa:** São José do Rio Preto

**Região de Governo:** Fernandópolis

**Bacia Hidrográfica:** Turvo/Grande - UGRHI: 15

**Acessos:** Rodovia Euclides da Cunha (SP - 320 ), Rodovia do Café (SP - 527)

**Distância da Capital:** 547 Km

### 1.3. Indicadores de Saúde

Para o presente plano foi adotado o índice de mortalidade infantil como indicador para as condições de vida vinculadas aos serviços de abastecimento de água e de esgotos sanitários. O gráfico a seguir mostra a evolução desse índice nos últimos 5 anos, obtido da Fundação Seade.

*José Ricardo B. da Costa*  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3 - RT

*Engº Luiz Paulo de Almeida Neto*  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

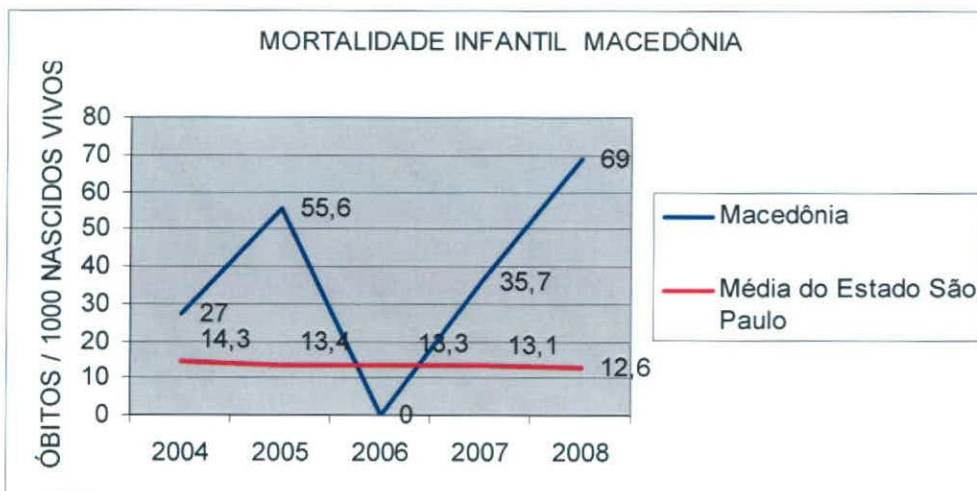
*João do Carmo Freitas*  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

*João Gonçalves Barciela Marques*  
Contador - CRC 1SP 056846/O-2  
RG 3.039.863 - CPF. 198.646.478-45

4

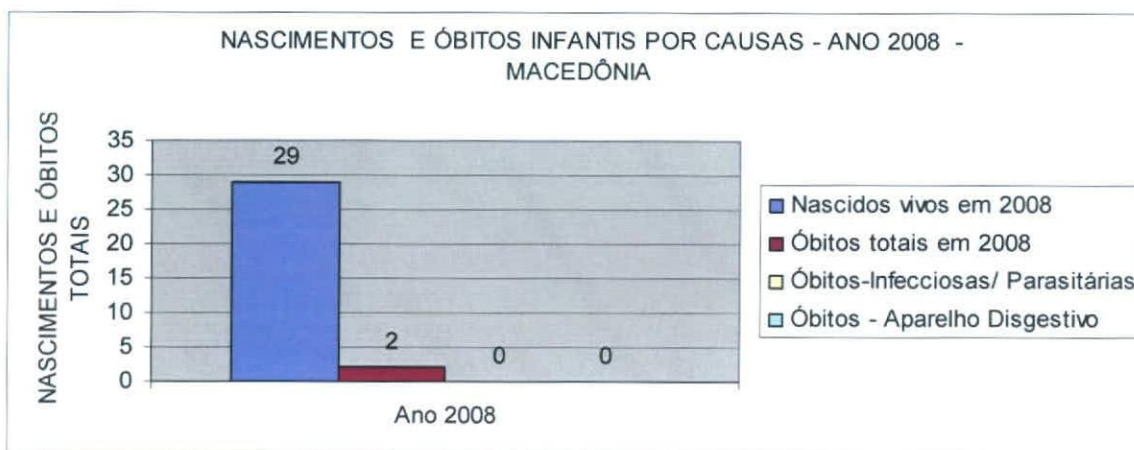
*Argelo Aparecido de Carvalho Júnior*  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 111.831-9

Por ser um município de pequeno porte, pode-se cometer erros ao analisar pontualmente. Quando a análise é feita em uma média de 5 anos verifica-se que a comunidade apresenta um índice de mortalidade infantil superior à média do Estado de São Paulo.



Outro aspecto analisado foi o número de óbitos por causas mortis, onde foi admitido como premissa que mortes por infecções e por doenças do aparelho digestivo podem estar relacionadas por deficiências dos serviços de saneamento (água e esgoto).

O resultado mostra que não houve registro de óbitos com “causa mortis” decorrentes da premissa adotada.



Para os próximos Planos Municipal de Saneamento a Secretaria de Saúde poderá criar outros indicadores em função do monitoramento das ocorrências de saúde no município.

*José Ricardo B. da Costa*  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14.567.3 - RT

*Engº Luiz Paulo de Almeida Neto*  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

*João do Carmo Freitas*  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

*Angelo Aparecido dos Santos Júnior*  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 111.831-9

*João Almeida Barciela Marques*  
Contador - CRC 1SP 056846/0-2  
RG. 3.939.663 - CPF. 199.646.478-11

#### 1.4. Qualidade da Água Distribuída para a População;

A Qualidade da Água Distribuída para População deve atender a legislação específica estabelecida pela União e pelo Estado de São Paulo referente à qualidade da água que trata e distribuí à população, citadas a seguir:

- Portaria Federal 518, de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde;
- Decreto Federal 5440 de 04 de maio de 2005; e
- Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, da Secretaria de Estado da Saúde, do Estado de São Paulo.


Em atendimento à Legislação Federal, decreto 5440, anualmente a SABESP elabora e distribuí, à população, relatório sobre a qualidade de água e mensalmente informa na conta da água dos clientes, dados referentes à qualidade da água.

Os Relatórios, preconizados na Resolução SS 65 são enviados pela SABESP a Vigilância Sanitária Municipal, proporcionando às autoridades municipais o acompanhamento da qualidade do produto disponibilizado.


A SABESP controla a qualidade da água em todo sistema de abastecimento, desde os mananciais até o cavalete do imóvel dos clientes, coletando amostras e realizando análises diariamente, conforme preconizado na legislação vigente. Para isso, possui laboratórios de controle sanitários, certificados pela ISO 9001 e ou acreditados pela ISO 17025.


O presente Plano Municipal de Saneamento propõe a manutenção do controle da qualidade da água distribuída atual, que deve ser atualizado ao longo do tempo com eventuais alterações nas legislações.

  
José Ricardo B. da Costa  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3 - RT

  
Engº Luiz Paulo de Almeida Neto  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

  
João de Carmo Freitas  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

  
João Gennaz Barciela Marques  
Contador - CRC 1SP 056846/0-2  
RG 1.939.663 - CP. 198.646.478

  
Argelo Aparecido de Carvalho Júnior  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 11.831-9

### 1.5. Projeção Demográfica;


Para a projeção demográfica foi adotado os indicadores da Fundação SEADE, que consta do estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da Sabesp, em anexo.


| Ano                   | População Urbana | Domicílios Urbanos |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| 2008                  | 2.922            | 1.073              |
| 2009                  | 2.950            | 1.098              |
| 2010                  | 2.979            | 1.122              |
| 2011                  | 3.005            | 1.146              |
| 2012                  | 3.031            | 1.171              |
| 2013                  | 3.055            | 1.196              |
| 2014                  | 3.080            | 1.222              |
| 2015                  | 3.108            | 1.245              |
| 2016                  | 3.135            | 1.268              |
| 2017                  | 3.159            | 1.292              |
| 2018                  | 3.184            | 1.316              |
| 2019                  | 3.208            | 1.338              |
| 2020                  | 3.227            | 1.358              |
| 2021                  | 3.246            | 1.378              |
| 2022                  | 3.261            | 1.398              |
| 2023                  | 3.278            | 1.418              |
| 2024                  | 3.294            | 1.436              |
| 2025                  | 3.310            | 1.454              |
| 2026                  | 3.326            | 1.473              |
| 2027                  | 3.342            | 1.491              |
| 2028                  | 3.359            | 1.510              |
| 2029                  | 3.375            | 1.529              |
| 2030                  | 3.392            | 1.549              |
| 2031                  | 3.408            | 1.569              |
| 2032                  | 3.425            | 1.588              |
| 2033                  | 3.442            | 1.609              |
| 2034                  | 3.458            | 1.629              |
| 2035                  | 3.475            | 1.650              |
| 2036                  | 3.492            | 1.671              |
| 2037                  | 3.509            | 1.692              |
| 2038                  | 3.526            | 1.713              |
| 2039                  | 2.922            | 1.073              |
| Fonte: Fundação SEADE |                  |                    |

  
José Ricardo B. da Costa  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3-RT

  
Engº Luiz Paulo de Almeida Neto  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

  
Joao do Carmo Freitas  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.439

  
João Gímez Barreto Marques  
Contador - CRC 1SP 056846/0-2  
RG 2839.663 - CPF. 193.646.478-49

  
Angelo Aparecido de Carvalho Júnior  
Advogado - OAB/SP. 209.451  
Matrícula 111.831-9

## 2. Objetivos e Metas para Universalização dos Serviços;

### 2.1. Abastecimento de Água;

O Município tem 100% de cobertura em abastecimento de água, e a meta será manter esse índice acompanhando o crescimento da comunidade.

### 2.2. Sistema de Esgotos Sanitários;

O Município tem 98% de coleta de esgotos, sendo que 100% do esgoto coletado é tratado. A meta será manter 98% no ano de 2039.

Obs: Com 98% consideramos a universalização de atendimento, tendo em vista que aproximadamente 2% das ligações não contribuem com o esgotamento.

## 3. Programa Projetos e Ações Propostas;

### 3.1. Abastecimento de Água;

Atualmente o Município tem 100% de cobertura de água, cujo índice será mantido em função do crescimento vegetativo.

Para a manutenção do índice de cobertura, está prevista a construção de um Poço nº. 4 de 10 m³/h, adutora, energização, equipamentos e urbanização, ligações novas de água, expansão da rede de água remanejamentos de ligações/rede de água e troca de hidrômetros.

Croquis – Item 7 – Anexo 3.


### 3.2. Sistema de Esgotos Sanitários;

Atualmente o índice de coleta é de 98%, sendo que 100% de todo esgoto coletado é tratado.

A previsão, conforme estudo de viabilidade econômica realizado pela Sabesp, será manter o índice de coleta em 98% até o ano de 2039.


Para manutenção e melhoria do índice de cobertura do sistema, está prevista a ampliação da ETE – vazão de 6 l/s ligações novas de esgoto, expansão da rede de esgoto, remanejamento de rede de esgoto.


Croquis – Item 7 – Anexo 4.

  
José Ricardo B. da Costa  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3 - RT

  
Engº Luiz Paulo de Almeida Neto  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

  
Joao da Carmo Freitas  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

  
Argelo Aparecido de Carvalho Júnior  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 171.831-3

  
João Gilberto Barciela Marques  
Contador - CRC 1SP 056646/0-2  
RG 4.999.663 - CPF. 198.646.478-15



**3.3. Detalhamento dos investimentos;****UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO TIETÊ E GRANDE - RT  
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RTC****DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS  
DE ÁGUA E ESGOTO**

Município:

MACEDONIA

Atualizado em:

Período: 2009 a 2039

em R\$

| ANO   | ÁGUA                                                                             | Valor   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2014  | Execução de reservatório apoiado 100 m³                                          | 100.000 |
| 2025  | Construção do Poço 4 - 10 m³/h, adutora, energização, equipamentos e urbanização | 150.000 |
| Total |                                                                                  | 250.000 |

| ANO   | ESGOTO                         | Valor   |
|-------|--------------------------------|---------|
| 2014  | Ampliação da ETE - vazão 6 l/s | 450.000 |
| Total |                                | 450.000 |

| ANO                                 | BENS DE USO GERAL                                         | Valor   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 2010, 2015, 2020, 2025, 2030        | Aquisição de rádios, compactadores, perfurador pneumático | 90.000  |
| 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 e 2035 | Móveis e utensílios                                       | 3.000   |
| 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 e 2035 | Informática (Microcomputador)                             | 18.000  |
| 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 e 2035 | Renovação da Frota                                        | 90.000  |
| Total                               |                                                           | 201.000 |

| ANO         | CRESCIMENTO VEGETATIVO E MANUTENÇÃO    | QDE   | Valor     |
|-------------|----------------------------------------|-------|-----------|
| 2009 a 2039 | Ligações novas de água - UN            | 644   | 105.275   |
|             | Ligações novas de esgoto - UN          | 630   | 121.050   |
|             | Expansão da rede de água - Mts         | 1.932 | 154.533   |
|             | Expansão da rede de esgoto - Mts       | 1.891 | 212.561   |
|             | Remanejamento de ligações de água - UN | 412   | 82.490    |
|             | Remanejamento de rede de água - Mts    | 4.536 | 258.196   |
|             | Remanejamento de rede de esgoto - Mts  | 1.111 | 128.248   |
|             | Troca de hidrômetros - UN              | 3.299 | 151.767   |
| Total       |                                        |       | 1.214.119 |

|             |  |  |           |
|-------------|--|--|-----------|
| Total Geral |  |  | 2.115.119 |
|-------------|--|--|-----------|

*José Ricardo B. da Costa*  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3 - RT

*Engº Luiz Paulo de Almeida Neto*  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

*João do Carmo Freitas*  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

*Angelo Aparecido de Carvalho Júnior*  
Advogado - OAB/SP. 200.451  
Matrícula 711.831-9

*João Gilmeaz Barciela Marques*  
Controlador - CRC 1SP 056846/D-2  
RG 2.839.063 - CPF. 198.646.479-49

#### 4. Investimentos;

Os investimentos previstos no estudo de viabilidade econômico-financeira elaborado pela Sabesp, contidos no item 3.3, visam a universalização dos serviços de água e esgoto, atendimento das exigências dos padrões de qualidade da água e atendimento dos padrões legais dos lançamentos de efluentes de esgotos.

#### 5. Fontes de Financiamento;

O PMS foi desenvolvido admitindo que para executar os investimentos, a Política Nacional de Saneamento, criara um cardápio de alternativas para equacionamento dos recursos necessários para atender as metas propostas.


As principais fontes de recursos identificadas, conforme cenário setorial atual, para que possam ser executadas as ações previstas no plano foram:


- Geração de recursos tarifários (receitas menos despesas) para:
  - Investimentos diretos;
  - Contrapartidas de financiamentos;
  - Reposição do parque produtivo;
  - Garantias financeiras de financiamentos.
- Cobrança pelo Uso da Água;
- Orçamentários (União, Estado e Município);
- FGTS e FAT;
- Recursos privados;
- Expansão Urbana (loteadores, conjuntos habitacionais e loteamentos sociais).

As fontes de recursos identificados poderão se transformar em investimentos frente ao previsto no PMS das seguintes formas:

- Programas com recursos próprios (tarifa);
- Repasse a fundo perdido ou financiamento pelo comitê de bacia dos recursos estaduais do FEHIDRO;
- Repasse a fundo perdido ou financiamento pelo comitê de bacia (Estadual ou Federal) de recursos oriundos da cobrança pelo uso da água;
- Financiamentos nacionais, BNDES e CEF (FAT e FGTS);
- Financiamentos Internacionais (BID, BIRD, JBIC, etc)

  
José Ricardo B. da Costa  
Analista de Recursos Humanos  
Matricula 14567.3 - RT

  
Engº Luiz Paulo de Almeida Neto  
Superintendente - RT  
Matricula 19628.6

  
João do Carmo Freitas  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

  
Angelo Aparecido de Carvalho Júnior  
Advogado - OAB/SP, 209.461  
Matricula 111.831-9

- Privados (PPPs, Concessões, BOTs e compensações ambientais e de outorga pelo uso da água)
- Empreendimentos Imobiliários;
- Orçamento Fiscal (União, Estado e Município)
- Doações e repasses de Fundos de Cooperação (ONGs e Universidades)

## 6. Conclusão

O presente contrato fixa metas que visam a universalização dos serviços de água e esgoto, atendimento das exigências dos padrões de qualidade da água e atendimento dos padrões legais dos lançamentos de efluentes de esgotos.

Entretanto estão previstas revisões de quatro em quatro anos, em comum acordo entre a Sabesp e o poder Concedente, visando adequar às situações não previstas e a adoção novas tecnologias e legislações que futuramente venham a surgir.

## 7. Anexos

### 7.1 - Anexo I

### PLANO DE CONTINGÊNCIA

As atividades acima descritas são essenciais para propiciar a operação permanente dos sistemas de água e esgotos da cidade. De caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações operacionais evitando descontinuidades.

Como em qualquer atividade, no entanto, sempre existe a possibilidade de ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral, e os de saneamento em particular, são planejados respeitando-se determinados níveis de segurança resultados de experiências anteriores e expressos na legislação ou em normas técnicas.

Quanto maior o potencial de causar danos aos seres humanos e ao meio ambiente maiores são os níveis de segurança estipulados. Casos limites são, por exemplo, os de usinas atômicas, grandes usinas hidrelétricas, entre outros.

O estabelecimento de níveis de segurança e, conseqüentemente, de riscos aceitáveis é essencial para a viabilidade econômica dos serviços, pois quanto maiores os níveis de segurança maiores são os custos de implantação e operação.

A adoção sistemática de altíssimos níveis de segurança para todo e qualquer tipo de obra ou serviço acarretaria um enorme esforço da sociedade para a implantação e operação da infra-estrutura necessária à sua sobrevivência.

*José Ricardo B. da Costa*  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14.567.3 - RT

*Engº Luiz Paulo de Almeida Neto*  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

*João do Carmo Freitas*  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

*Angelo Aparecido de Carvalho Júnior*  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 111.831-9

*João Clemente Barçola Marques*  
CONSELHEIRO - CRC 1SP 056946/D-2  
RG. 3.939.663 - CPF. 198.646.478-40

conforto, atrasando seus benefícios. E o atraso desses benefícios, por outro lado, também significa prejuízos à sociedade. Trata-se, portanto, de encontrar um ponto de equilíbrio entre níveis de segurança e custos aceitáveis.

No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foram identificados nos Quadros 1 e 2 a seguir os principais tipos de ocorrências, as possíveis origens e as ações a serem desencadeadas. Conforme acima relatado, a SABESP disponibiliza seja na própria cidade ou através do apoio de suas diversas unidades no Estado os instrumentos necessários para o atendimento dessas situações de contingência. Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir a SABESP promoverá a elaboração de novos planos de atuação.

Quadro 1 - Sistema de abastecimento de água

| Ocorrência                            | Origem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plano de Contingências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Falta d'água generalizada          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inundação das captações de água com danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas</li> <li>Deslizamento de encostas / movimentação do solo / solapamento de apoios de estruturas com arrebentamento da adução de água bruta</li> <li>Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água</li> <li>Vazamento de cloro nas instalações de tratamento de água</li> <li>Qualidade inadequada da água dos mananciais</li> <li>Ações de vandalismo</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência</li> <li>Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil</li> <li>Comunicação à Polícia</li> <li>Deslocamento de frota grande de caminhões tanque</li> <li>Controle da água disponível em reservatórios</li> <li>Reparo das instalações danificadas</li> <li>Implementação do PAE Cloro</li> <li>Implementação de rodizio de abastecimento</li> </ul> |
| 2. Falta d'água parcial ou localizada | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem</li> <li>Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água</li> <li>Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição</li> <li>Danificação de equipamentos de estações elevatórias de água tratada</li> <li>Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada</li> <li>Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada</li> <li>Ações de vandalismo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência</li> <li>Comunicação à população / instituições / autoridades</li> <li>Comunicação à Polícia</li> <li>Deslocamento de frota de caminhões tanque</li> <li>Reparo das instalações danificadas</li> <li>Transferência de água entre setores de abastecimento</li> </ul>                                                                                                      |

*José Ricardo B. da Costa*  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14.567.3 - RT

*Engº Luiz Paulo de Almeida Neto*  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

*João do Carmo Freitas*  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

*Angelo Aparecido de Carvalho Júnior*  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 111.831-3

*João Gomes Barreto Marques*  
Contador / CRC 1SP 056846/O-2  
RG 1.079.663 - CPF. 198.646.478-4

Quadro 2 - Sistema de Esgotos Sanitários

| Ocorrência                                                                        | Origem                                                                                                                                                                                                                          | Plano de Contingências                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Paralisação da estação de tratamento de esgotos                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de tratamento</li> <li>Danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas</li> <li>Ações de vandalismo</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicação à concessionária de energia elétrica</li> <li>Comunicação aos órgãos de controle ambiental</li> <li>Comunicação à Polícia</li> <li>Instalação de equipamentos reserva</li> <li>Reparo das instalações danificadas</li> </ul> |
| 2. Extravasamentos de esgotos em estações elevatórias                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de bombeamento</li> <li>Danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas</li> <li>Ações de vandalismo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicação à concessionária de energia elétrica</li> <li>Comunicação aos órgãos de controle ambiental</li> <li>Comunicação à Polícia</li> <li>Instalação de equipamentos reserva</li> <li>Reparo das instalações danificadas</li> </ul> |
| 3. Rompimento de linhas de recalque, coletores tronco, interceptores e emissários | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoronamentos de taludes / paredes de canais</li> <li>Erosões de fundos de vale</li> <li>Rompimento de travessias</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicação aos órgãos de controle ambiental</li> <li>Reparo das instalações danificadas</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 4. Ocorrência de retorno de esgotos em imóveis                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lançamento indevido de águas pluviais em redes coletoras de esgoto</li> <li>Obstruções em coletores de esgoto</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicação à vigilância sanitária</li> <li>Execução dos trabalhos de limpeza</li> <li>Reparo das instalações danificadas</li> </ul>                                                                                                     |

## 7.2 - Anexo 2

### MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO

O operador dos serviços de saneamento deverá elaborar relatórios gerenciais contendo:

- A evolução dos atendimentos em abastecimento de água, coleta de esgotos e tratamento de esgotos, comparando o indicador com as metas do plano;
- Plantas ou mapas indicando as áreas atendidas pelos serviços;
- Avaliação da qualidade da água distribuída para a população, em conformidade com a Portaria 518 do Ministério da Saúde;
- Informações de evolução das instalações existentes no município, como por exemplos, quantidade de rede de água e de esgotos, quantidade de ligações de água e esgotos, quantidade de poços, estações de tratamento de água, reservatórios e suas capacidades, estações de tratamento, estações elevatórias de esgotos, etc.

José Ricardo B. da Costa  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3-RT


Engº Luiz Paulo de Almeida Neto  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

João do Carmo Freitas  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430


13  
Angelo Aparecido de Carvalho Júnior  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 111.831-9


João Gomes de Barros Marques  
Contador / CRC / SP 056846/0-2  
RG. 3.039.663 - CPF. 198.646.478-49


- Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação dos serviços;
- Informações operacionais indicando as ações realizadas no município, como por exemplos, quantidade de análises de laboratório realizadas, remanejamentos realizados nas redes e ligações de água e esgotos, troca de hidrômetros, cortes da água, consertos de vazamento, desobstrução de rede e ramais de esgotos, reposição asfáltica, etc.
- Dados relativos ao atendimento ao cliente, identificando o tipo de solicitação, separando a forma de atendimento (Call Center, Balcão de atendimento e outros);
- Informações contendo Receitas, Despesas e Investimentos realizados por ano.

  
José Ricardo B. da Costa  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3 - RT

  
Engº Luiz Paulo de Almeida Neto  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

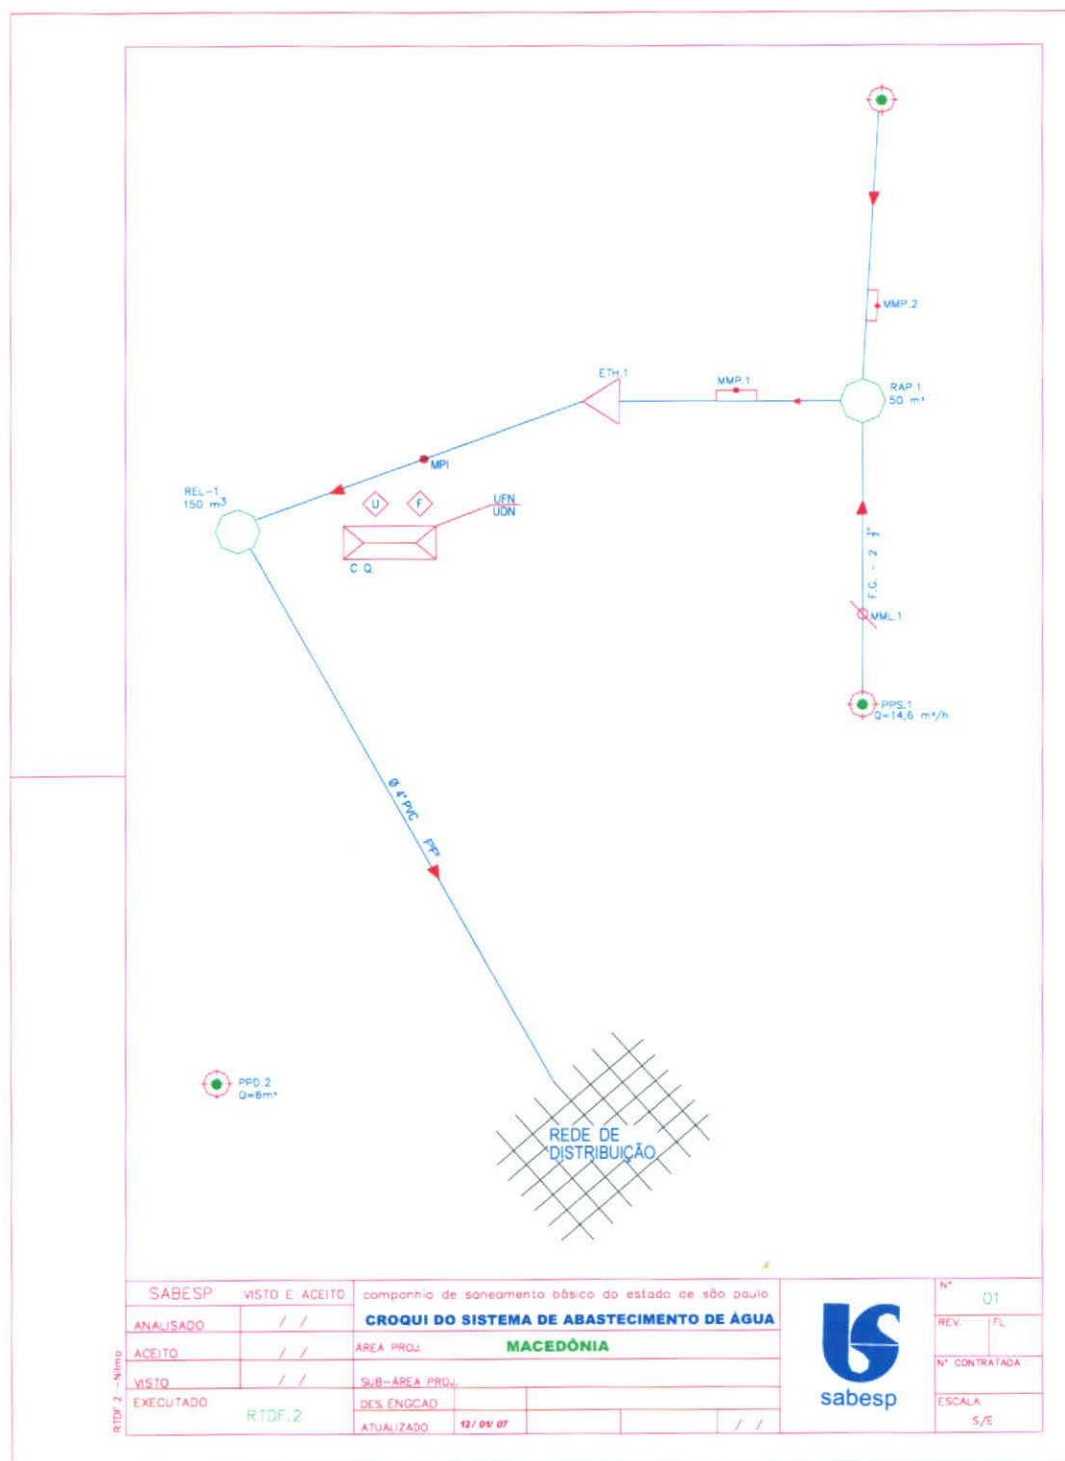
  
João da Carmo Freitas  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

  
João Gimenez Barciola Marques  
Contador - CRC 1SP 056846/0-2  
RG. 3.929.663 - CPF. 198.646.478-45

  
Angelo Aparecido de Carvalho Júnior  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula AM.831-9

### 7.3 – Anexo 3

#### CROQUIS E LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



José Ricardo B. da Costa  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3-RT

Engº Luiz Paulo de Almeida Neto  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

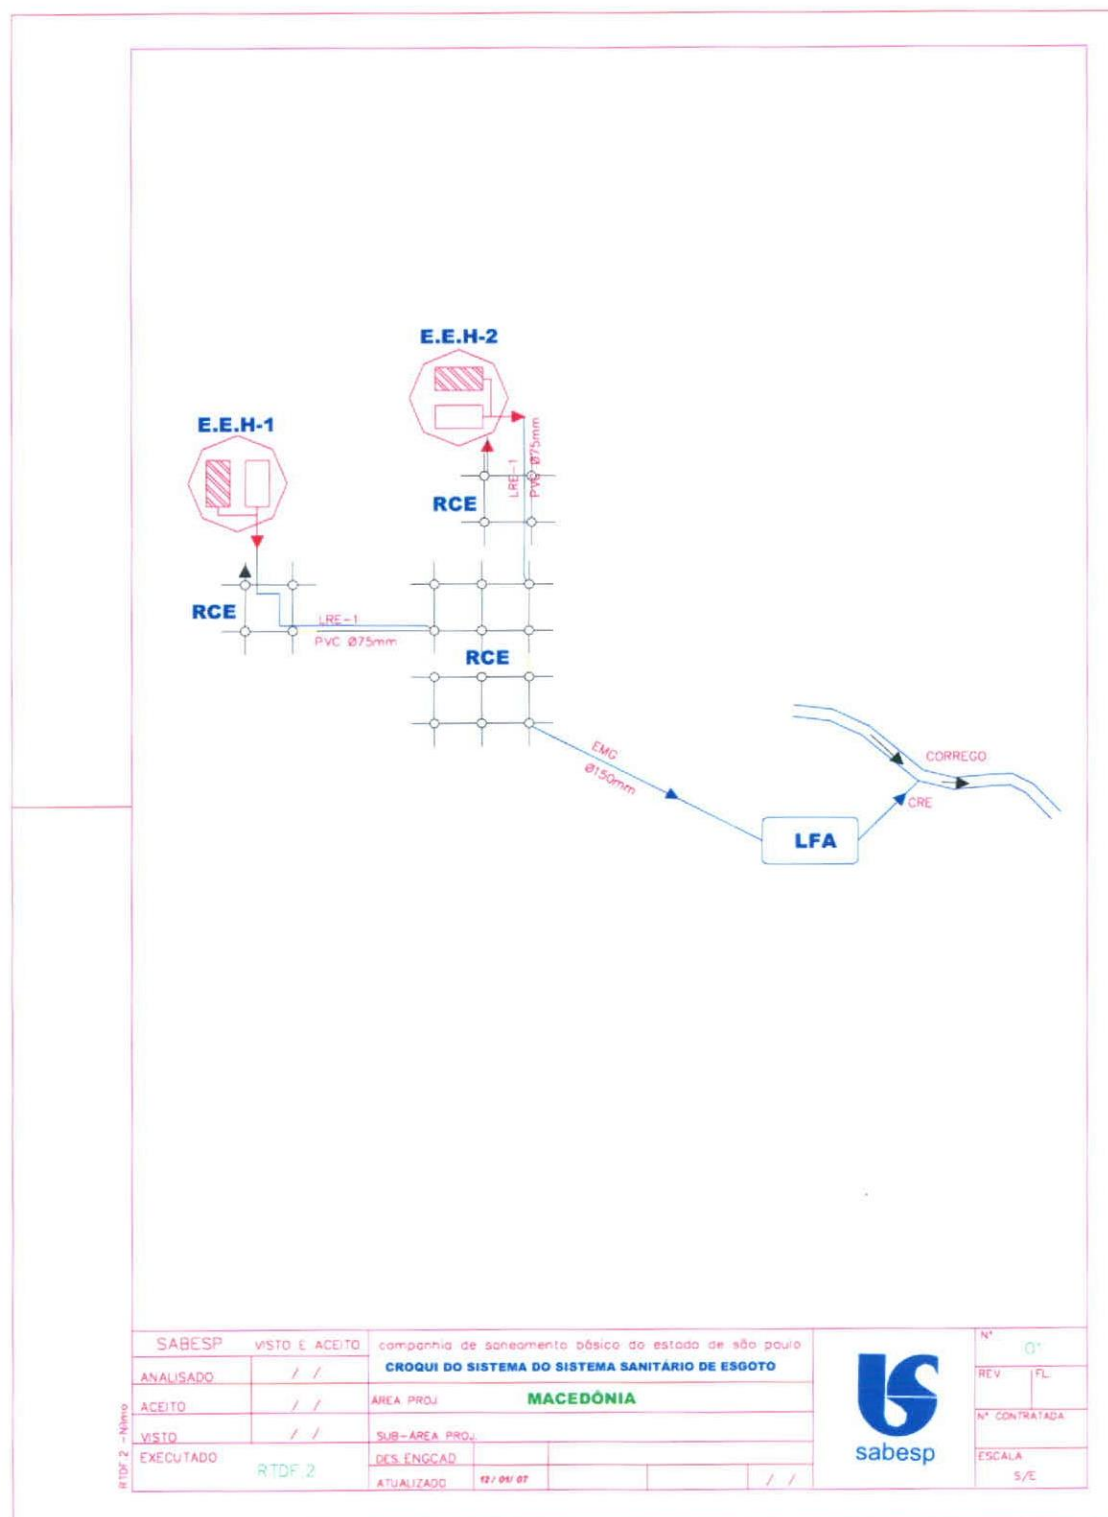
João do Carmo Freitas  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.488.430

Angelo Aparecido de Carvalho Júnior  
Advogado - OAB/SP. 209.461  
Matrícula 111.831-9

João Gómezes Barciela Marques  
Contador - CRC 1SP 056846/0-2  
RG. 3939.663 - CPF. 198.646.478-1

#### 7.4 – Anexo 4

#### CROQUIS E LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS



*José Ricardo B. da Costa*  
Analista de Recursos Humanos  
Matrícula 14567.3 - RT

*Engº Luiz Paulo de Almeida Neto*  
Superintendente - RT  
Matrícula 19628.6

*João do Carmo Freitas*  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 4.480.430

*Angela Aparecida de Carvalho Júnior*  
Advogada - OAB/SP 209.461  
Matrícula 117.831-9

*João Gimenez Barciela Marques*  
Contratado - CRC 1SP 056846/0-2  
RG 3.978.663 - CPF. 198.646.478-1